

**Antragsteller/in:**

**Name/Vorname:**

**Tel.-Nr.:**

**Straße:**

**PLZ/Wohnort:**

**Angaben zum beantragten Anschluss**

<input type="radio"/> Einfamilienhaus	<input type="radio"/> Mehrfamilienhaus	Zapfstellen (Wasserhähne)	<input type="text"/>
Anzahl der Wohneinheiten	<input type="text"/>	Bäder	<input type="text"/>
Wohnfläche / qm	<input type="text"/>	Abort-Spülbecken	<input type="text"/>
Personenzahl	<input type="text"/>	Elektr. Speicher	<input type="text"/>
<input type="radio"/> Neubau	<input type="radio"/> Altbau	Warmw. Heizung	<input type="text"/>

**A N T R A G**

an die Gemeinde **Bredenbek** (Wasserwerk) auf Herstellung/Umlegung eines Frischwasseranschlusses und Einbau eines Zählers.

Unter der Anerkennung der Satzungen sowie der Allgemeinen Bedingungen - DIN 1988 - für die Wasserversorgung mit Wasser aus dem öffentlichen Versorgungsnetz beantrage ich hiermit die Herstellung/Umlegung eines Wasseranschlusses und den Einbau eines Wasserzählers für das Grundstück:

\_\_\_\_\_  
Lage des Grundstückes - **bitte Katasterauszug beifügen**

**Wird ein Bauwasseranschluss gewünscht?**       ja     nein

Es besteht die Möglichkeit, Erdarbeiten in Absprache mit dem Wasserversorger in Eigenleistung durchzuführen.

Wollen Sie die Erdarbeiten selbst durchführen?       ja     nein

Der Auftrag für die Herstellung des Anschlusses wird vom Wasserwerk Bredenbek (über das Amt Achterwehr) erteilt.

Für die Installation der Wasserzählereinrichtung sind die auf der Rückseite abgebildeten Maße vorzuhalten.


\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Antragsteller/in


\_\_\_\_\_  
Unterschrift Grundstückseigentümer/in,  
wenn nicht Antragsteller/in

**Antrag zurück an:**

Amt Achterwehr  
Inspektor-Weimar-Weg 17  
24239 Achterwehr  
Tel. 04340 / 409-114  
Fax 04340 / 409-329

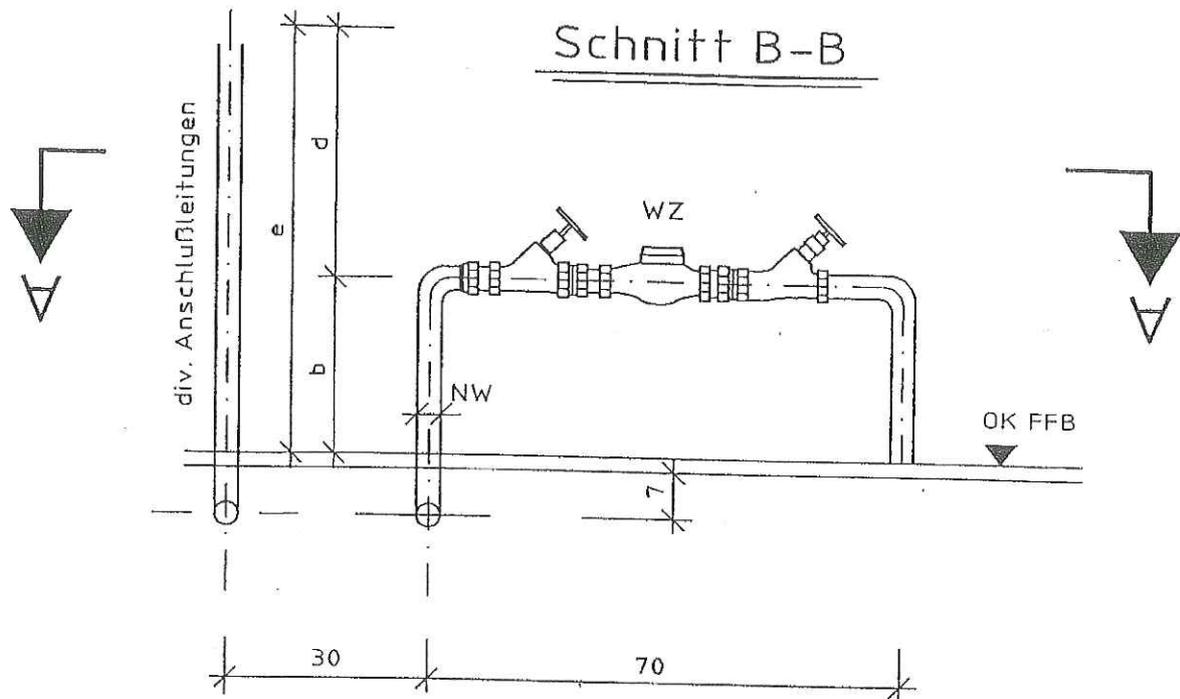

- b: min.: größte NW der Anschlußleitung zzgl. 30 cm
- max.: 120 cm
- d: größte NW der Anschlußleitung zzgl. 70 cm
- e: Mindestraumhöhe = 180 cm

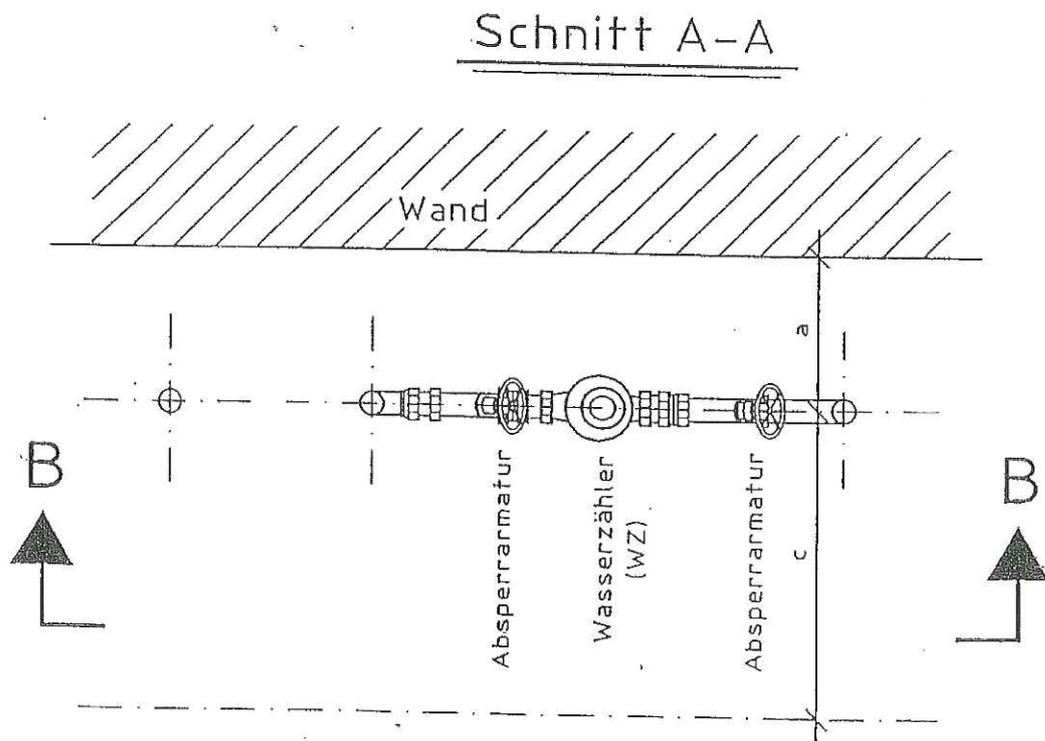

- a: min. größte NW der Leitung zzgl. 20 cm
- c: Mindestfreiraum vor der WZ-Anlage 80 cm

1.06.99

Maßangaben nach DIN 1988 Teil 2

M 1 : 10

**Die Wasserzähleranlage ist im gleichen Raum zu installieren, in dem die Einführung der Anschlußleitung erfolgt.**